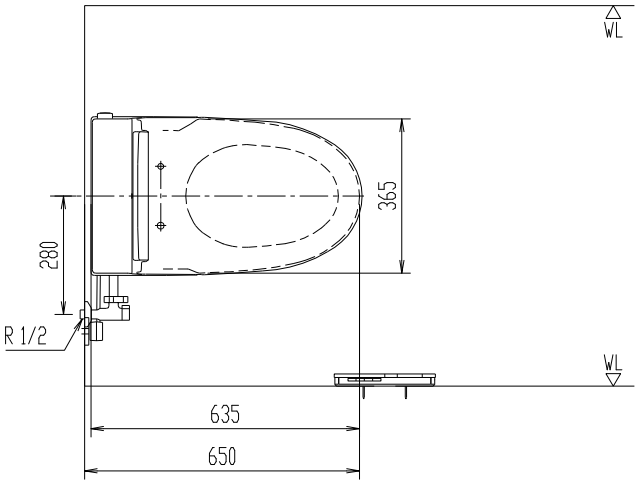

アジャスター部の接続

＊アジャスター部は排水芯に合わせて切断し、塩ビ接着剤で確実に接続してください。

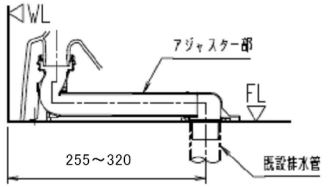

Remote Control

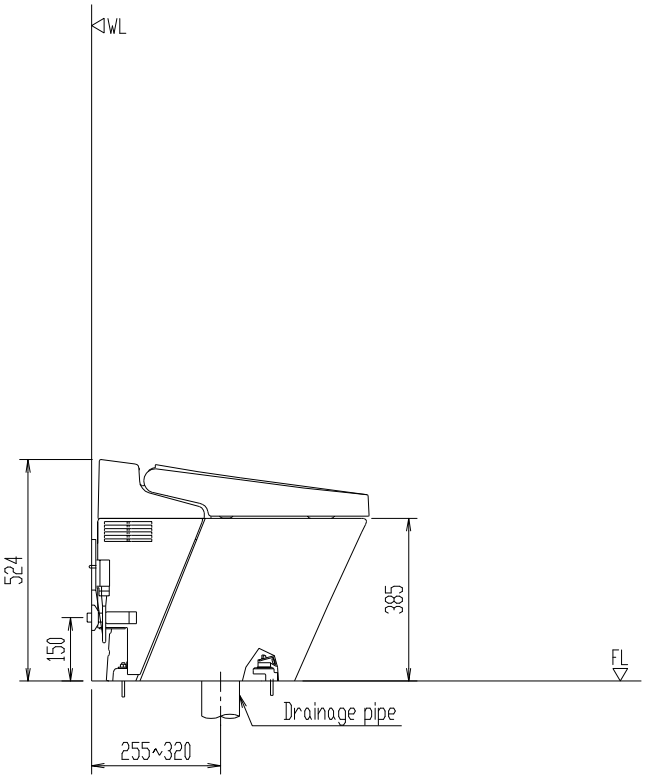

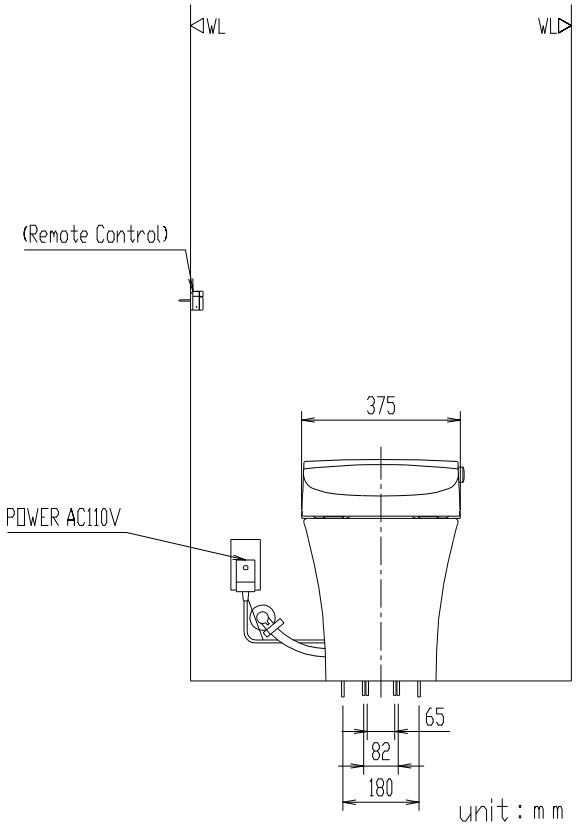

unit : mm

SATIS

FLUSHING WATER VOLUME

FULL 4.5 LPF,PARTIAL 3.0 LPF

Part No.	Part name	QTY
YBC-S20S (305) -TW	TOILET BOWL	1
DV-S618L-VL-TW	FUNCTIONING UNIT	1

＊ Operating pressure range is as below :
Minimum-0.10MPa or more flowing
(when water flow is 17L/min or more)
Maximum-0.75MPa static

SCALE		
1:20	TITLE	Production drawing per unit
DATE		
Jul 26,2016	LIXIL Corporation	